




ESQUEMA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA (PADRÃO 3/4")

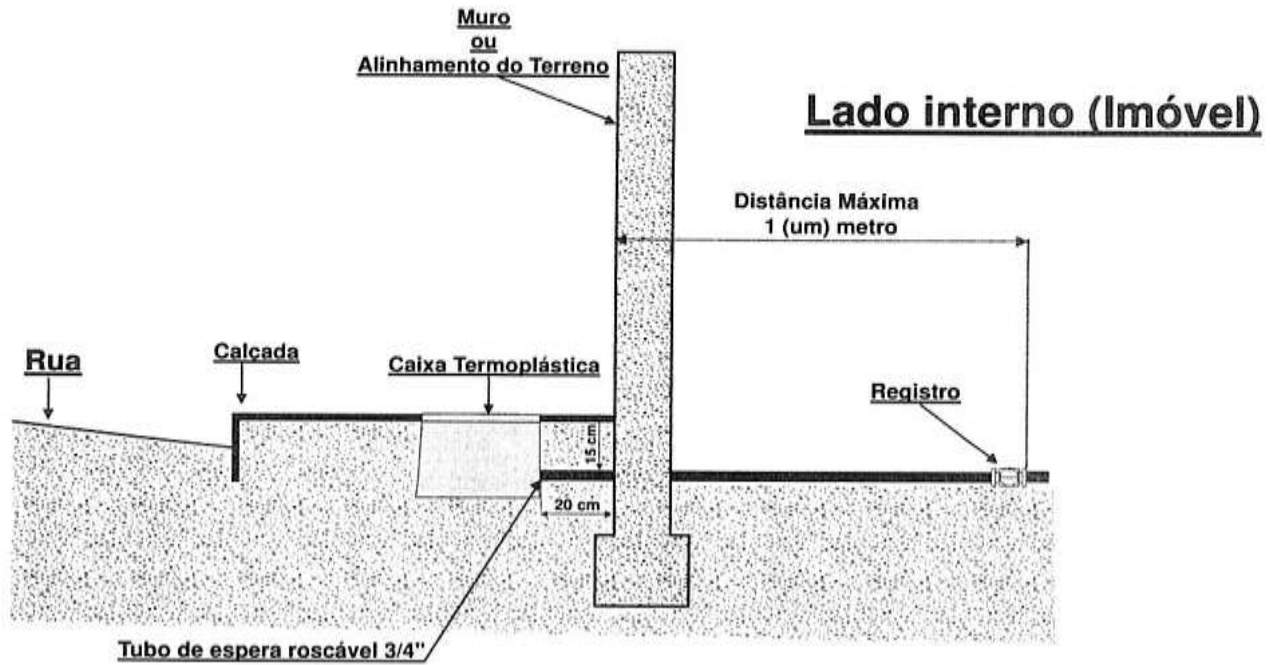

ESQUEMA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA (PADRÃO 3/4")

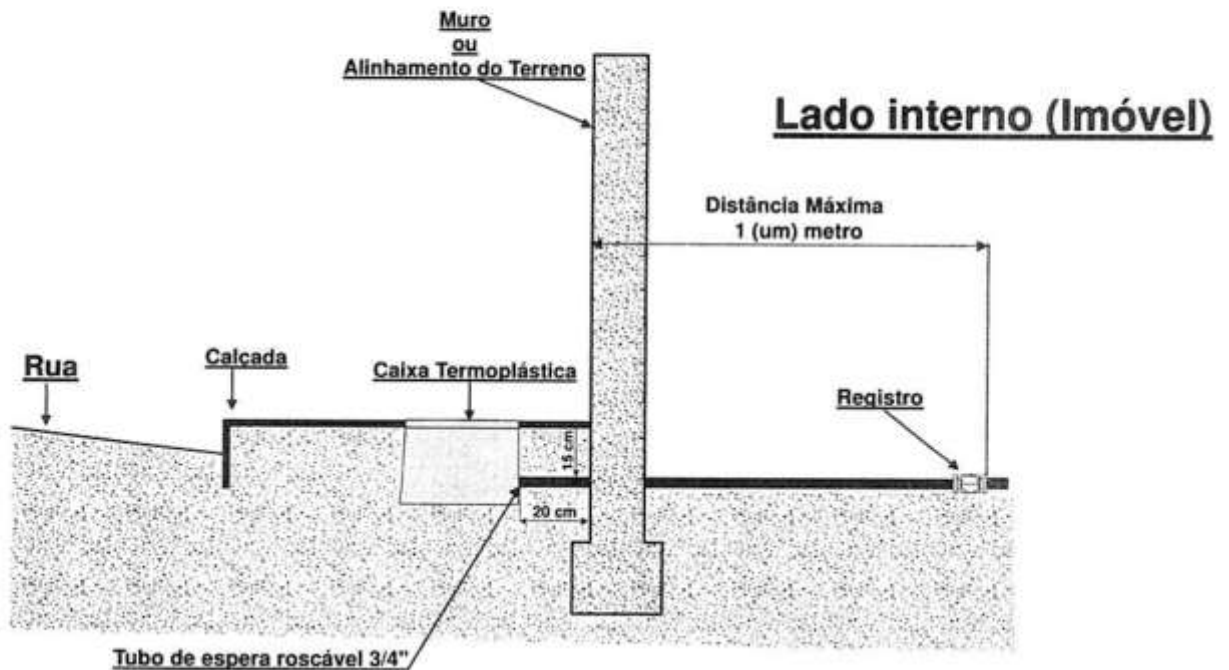


Modelo do tubo de espera para consumo de até 45 m³/mês

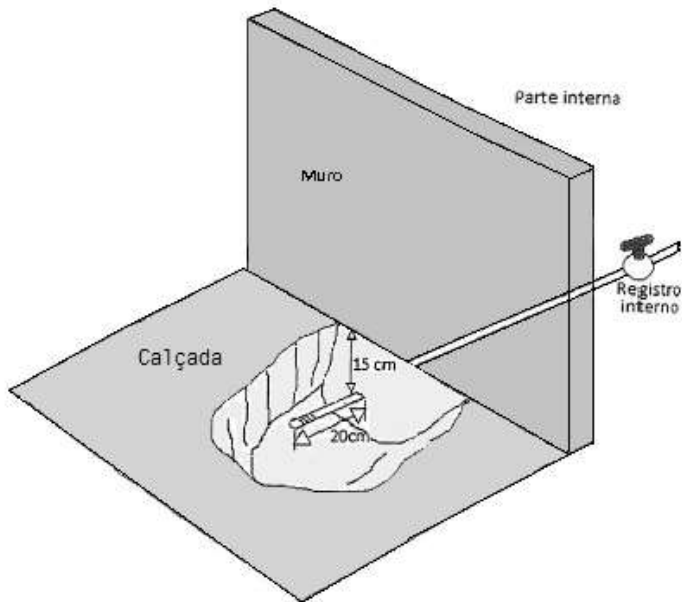

- Instalar tubo DN 3/4" com rosca;
- Registro de controle interno no máximo 1m do muro;
- Tubo à 15cm de profundidade e 20cm afastado do muro;
- Tubo afastado à 20cm de qualquer obstáculo (caixa/tubo de esgoto, hastes de aterramento, fios e divisa);
- Para mais de um tubo, afastá-los 40cm entre si;
- Quando houver calçada com revestimento especial (cerâmicas, granito, ladrilhos, etc), o solicitante deverá retirar uma faixa de 40cm de largura até o meio fio, pois a Cesan só corta e repõe cimento bruto;
- O solicitante **NÃO INSTALA** o padrão, somente o tubo de espera;

Modelo do tubo de espera para consumo de até 45 m³/mês

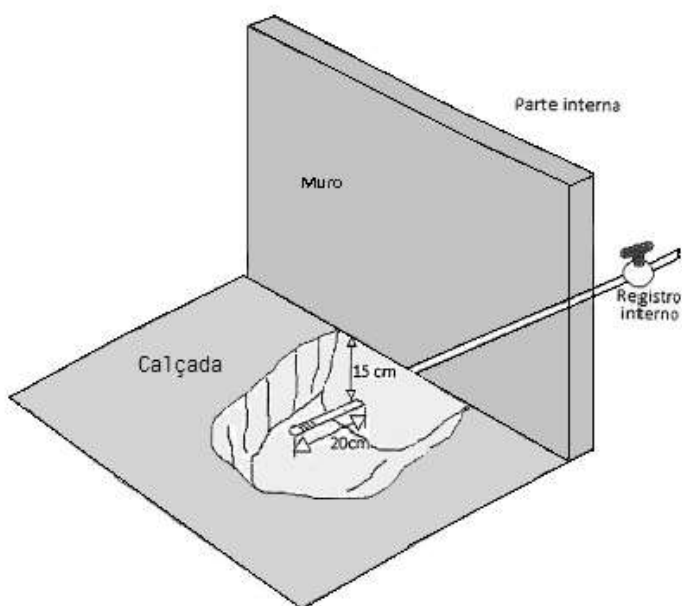

- Instalar tubo DN 3/4" com rosca;
- Registro de controle interno no máximo 1m do muro;
- Tubo à 15cm de profundidade e 20cm afastado do muro;
- Tubo afastado à 20cm de qualquer obstáculo (caixa/tubo de esgoto, hastes de aterramento, fios e divisa);
- Para mais de um tubo, afastá-los 40cm entre si;
- Quando houver calçada com revestimento especial (cerâmicas, granito, ladrilhos, etc), o solicitante deverá retirar uma faixa de 40cm de largura até o meio fio, pois a Cesan só corta e repõe cimento bruto;
- O solicitante **NÃO INSTALA** o padrão, somente o tubo de espera;